



PORTOFERREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

Plenário Syrio Ignátios

CNPJ: 47.794.169/0001-24

REQUERIMENTO Nº 121/2024

SENHOR PRESIDENTE

Requeiro a Vossa Excelência, obedecidas às normas regimentais, seja oficiado ao Senhor Diretor Presidente da Neoenergia Elektro, solicitando informações sobre o poste da Rua Estrada Velha de Descalvado, em frente ao número 04, requisitando-lhe as seguintes providências:

1- Haveria a possibilidade de a Elektro realizar uma avaliação quanto ao risco da queda do poste? O poste em questão está quase caindo, pois, sua base está danificada.

2- Se sim, quando?

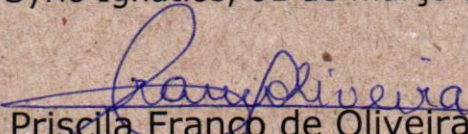
3- Se não, por qual motivo não pode vir ao local para vistoria?

4- Qual a conduta a ser realizado quanto esse caso mencionado? Favor anexar laudo de vistoria.


Justificativa:

O referido poste encontra-se com sua estrutura abalada e está correndo o risco de cair, podendo causar prejuízos materiais e principalmente físicos aos moradores das proximidades e a todos os pedestres que passem pelo local, sendo assim, se faz necessário sua troca com a máxima urgência. É importante esclarecer que, caso não seja realizada a troca do poste, a empresa a empresa poderá ser responsabilizada cível e criminalmente em caso de eventual acidente. Seguem fotos em anexo.

Plenário Syrio Ignátios, 01 de março de 2024.


Priscila Franco de Oliveira
Vereadora

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
LEITURA NO EXPEDIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM: 04/03/2024
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES

Ausente: 

PRESIDENTE: 

1º SECRETÁRIO: 

2º SECRETÁRIO: 



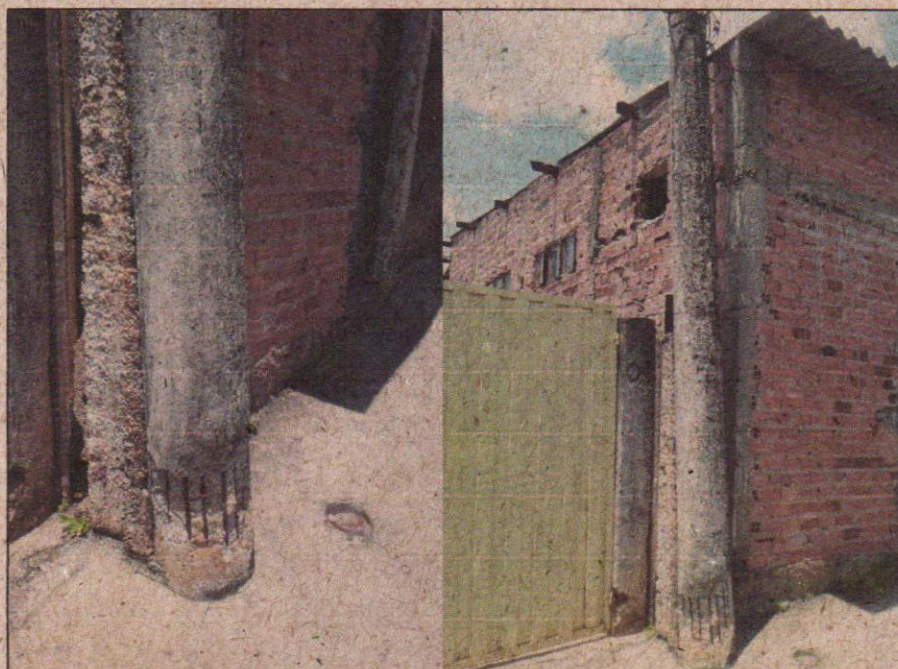
PORTOFERREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

Plenário Syrio Ignátios

CNPJ: 47.794.169/0001-24

ANEXO REQUERIMENTO Nº 121/2024



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]